


## ОТЧЕТ

<b>Фирма</b>	ИП Харчевников М.Н. Минск ул. Мирошниченко 14 - 75 Минск	<b>Заказчик</b>	А.В.Хмельников ул. 50 лет Победы, 19 - 127 Минск
<b>Контролер</b>	Харчевников М.Н.		

<b>Прибор</b>	testo 875-1	Серийный №:	2410346	Объектив:	Стандартный 32°
---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------------


**Заказ** тепловизионное обследование

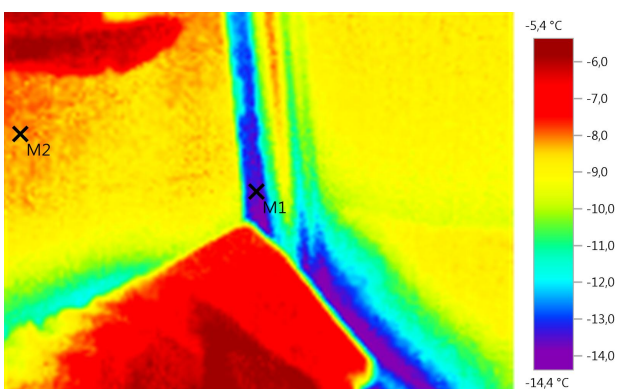

<b>Графические данные:</b>	<b>Дата:</b>	21.12.2012	<b>Коэффициент излучения:</b>	0,95
	<b>Время:</b>	17:37:08	<b>Отраж. темп. [°C]:</b>	15,0
	<b>Файл:</b>	IR_00736.BMT		

### Выделение изображений:

Изменяемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,4	0,95	15,0	-

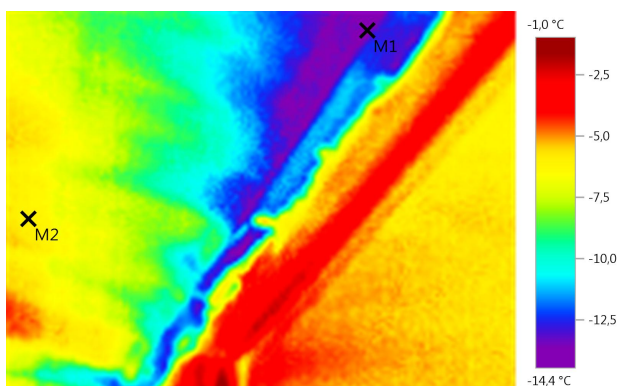


Графические данные: Дата: 21.12.2012  
 Время: 17:40:18  
 Файл: IR\_00737.BMT

Коэффициент излучения: 0,95  
 Отраж. темп. [°C]: -15,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-14,2	0,95	-15,0	-
Точка измерения 2	-6,1	0,95	-15,0	-

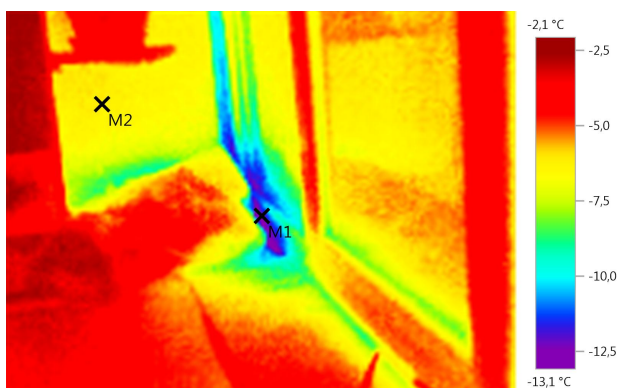


Графические данные: Дата: 21.12.2012  
 Время: 17:40:57  
 Файл: IR\_00738.BMT

Коэффициент излучения: 0,95  
 Отраж. темп. [°C]: -13,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,4	0,95	-13,0	-
Точка измерения 2	-6,3	0,95	-13,0	-

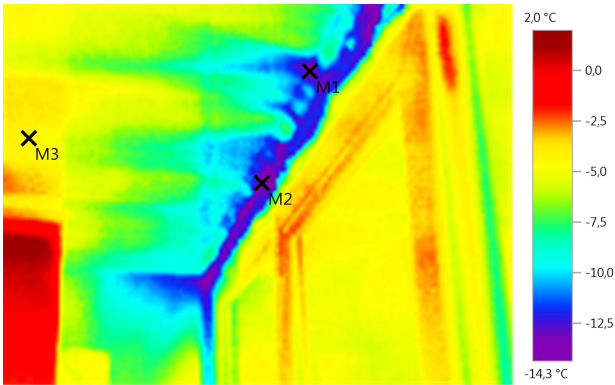


Графические данные: Дата: 21.12.2012  
 Время: 17:41:15  
 Файл: IR\_00739.BMT

Коэффициент излучения: 0,95  
 Отраж. темп. [°C]: -12,0

**Выделение изображений:**

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,3	0,95	-12,0	-
Точка измерения 2	-13,9	0,95	-12,0	-
Точка измерения 3	-4,5	0,95	-12,0	-

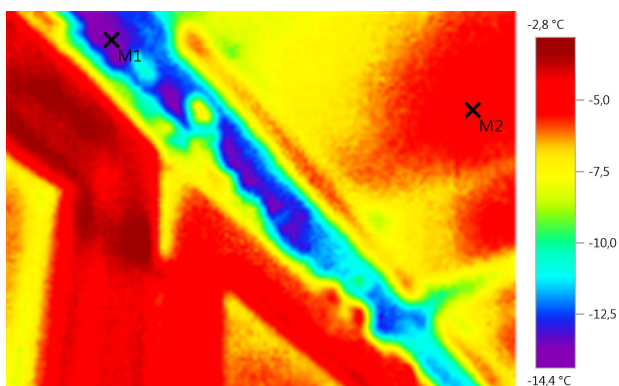

Графические данные: Дата: 21.12.2012  
 Время: 17:42:00  
 Файл: IR\_00740.BMT

Коэффициент излучения: 0,95  
 Отраж. темп. [°C]: -11,0

**Выделение изображений:**

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,8	0,95	-11,0	-
Точка измерения 2	-5,2	0,95	-11,0	-

23.12.2012 , \_\_\_\_\_

Харчевников М.Н.